This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

 (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 16. August 2001 (16.08.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/59535 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

(21) Internationales Aktenzeichen:

(25) Einreichungssprache:

(26) Veröffentlichungssprache:

(30) Angaben zur Priorität:

100 06 455.8

(22) Internationales Anmeldedatum:

Deutsch

DE

G05B 23/02.

2. Februar 2001 (02.02.2001)

- PCT/DE01/00418
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FANDRICH, Jörg [DE/DE]; Speckweg 26, 91096 Möhrendorf (DE). GASSMANN, Jörg [DE/DE]; Jahnstrasse 33, 90542 Eckental (DE). GERLACH, André [DE/DE]; Heinrich-Hertz-Strasse 2, 02943 Weisswasser (DE).
 - (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-Deutsch SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München

(DE).


(72) Erfinder; und

- (81) Bestimmungsstaaten (national): BR, CA, CN, JP, RU, SK, UA, US.
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: METHOD FOR OPERATING A TECHNICAL FACILITY
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM BETRIEB EINER TECHNISCHEN ANLAGE

14. Februar 2000 (14.02.2000)

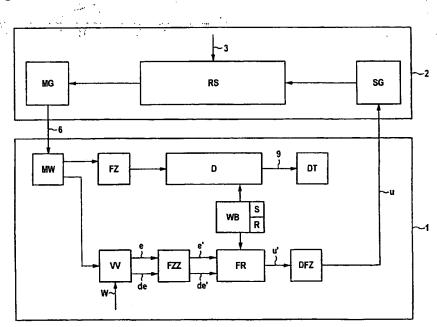

(57) Abstract: The invention concerns a method for operating a technical facility (2) comprising an expert system (1) for diagnosing (9) the operating state of the technical facility (2). Once the expert system (1) has identified a malfunction of the technical facility (2), the expert knowledge available in the knowledge base (WB) of the expert system (1) is also used parallel to the establishment of a diagnosis (9) to calculate a regulatory intervention (u) in the technical facility (2) with the purpose of automatically eliminating a malfunction.

WO 01/59535 A1



Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\(\tilde{u}\)r \(\tilde{A}\)nderungen der Anspr\(\tilde{u}\)che geltenden
 Frist; Ver\(\tilde{o}\)ffentlichung wird wiederholt, falls \(\tilde{A}\)nderungen
 eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

⁽⁵⁷⁾ Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb einer technischen Anlage (2) mit einem Expertensystem (1) zur Diagnose (9) des Betriebszustandes der technischen Anlage (2). Nach der Identifikation einer Störung der technischen Anlage (2) durch das Expertensystem (1) kann das in der Wissensbasis (WB) des Expertensystems (1) vorhandene Expertenswissen parallel zur Erstellung einer Diagnose (9) auch zur Berechnung eines regelnden Eingriffs (u) in die technische Anlage (2) zur automatischen Beseitigung einer Störung herangezogen werden.

1

Beschreibung

Verfahren zum Betrieb einer technischen Anlage

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb einer technischen Anlage mit einem Expertensystem zur Diagnose des Betriebszustandes der technischen Anlage. Bevorzugt ist die technische Anlage ein Kraftwerk zur Erzeugung von elektrischer Energie.

10

20

In vielen modernen technischen Anlagen, beispielsweise Kraftwerken, werden Expertensysteme zur Diagnose des Betriebszustandes eingesetzt, um den Operatoren Hilfestellung für den Betrieb des Kraftwerkes – besonders bei einem Störfall – zu geben. Die von einem Expertensystem erstellten Diagnosen geben üblicherweise Auskunft über die Art einer Störung, den Ort ihres Auftretens und mögliche Maßnahmen zu deren Behebung. Der Operator wird dadurch bei der Aufgabe, mögliche Wirkzusammenhänge zu erkennen, entlastet und eine Störbehebung wird ihm dadurch erleichtert. Das Expertensystem enthält dabei sogenanntes Expertenwissen als Wissensbasis, die dann zur Ermittlung der Diagnosen herangezogen wird.

In DE 43 38 237 Al wird ein Verfahren und eine Einrichtung 25 zum Analysieren einer Diagnose eines Betriebszustandes einer technischen Anlage angegeben. Dabei wird ein Symptombaum aufgebaut, bei dem je nach Störfall ein Pfad aktiviert und ein Diagnosetext ausgegeben wird. In einem Datenspeicher werden Regeln, Symptomdefinitionen und Diagnosetexte gespeichert. Die Darstellung aller logischen Bestandteile der Diagnose und 30 deren Verknüpfungsstruktur ermöglicht es, die Diagnose zurück zu verfolgen und somit zu analysieren. So ist eine komplette Spurverfolgung der Diagnose über alle zu ihr beitragenden aktiven Regeln möglich. Der Operator hat dadurch einen mög-35 lichst umfassenden Überblick über die Wirkzusammenhänge der aktuell anstehenden Störung und kann dann durch manuelle Schalthandlungen der Störung gezielt entgegenwirken. Nachtei-

2

lig bei diesem Verfahren ist, dass es in die Verantwortung des Operators gelegt ist, geeignete Strategien zur Beseitigung der Störung zu entwickeln und Gegenmaßnahmen einzuleiten; besonders bei zeitkritischen Vorgängen ist der Mensch leicht überfordert.

In DE 44 21 245 Al wird eine Einrichtung zur Simulation des Betriebs einer technischen Anlage beschrieben. Die Einrichtung enthält einen programmgestützten Simulationsbaustein und Regeln über das technologische Wissen. Aus den Simulationseingangsdaten werden Symptome gebildet, die dem Simulationsbaustein zugeführt werden und der daraus eine Diagnose erstellt. Die Verarbeitung der Daten innerhalb der Einrichtung kann dabei Schritt für Schritt beobachtet werden. In Abhängigkeit von der erzeugten Diagnose ist abschließend eine Rückkopplung auf den simulierten Anlagenbatuich der Schritt ist den Simulierten Anlagenbatuich der Schritt in

Rückkopplung auf den simulierten Anlagenbetrieb durchführbar.

Dabei ist im Einzelnen nachvollziehbar, welche Anderungen im Betriebszustand der technischen Anlage durch die entsprechend der Diagnose hervorgerufenen Rückkopplungsmaßnahmen bewirkt werden.

In oben genannter Schrift finden sich keine Hinweise über die Strategien, die bei der Rückkopplung der Diagnose auf den simulierten Prozess zur Anwendung kommen könnten, um einen gewünschten Normalbetrieb wieder herzustellen.

25

30

5

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Betrieb einer technischen Anlage mit einem Expertensystem zur Diagnose des Betriebszustandes der technischen Anlage anzugeben, das den Operator von der Aufgabe befreit, durch intelligente manuelle Schalthandlungen der Störung sicher und schnell entgegen zu wirken.

Erfindungsgemäß besteht das Verfahren der eingangs genannten Art aus folgenden Schritten:

3

 Im Expertensystem wird eine Störung identifiziert, die automatisch einen regelnden Eingriff in die technische Anlage auslöst.

- 2. Mindestens eine im Expertensystem zur Verfügung stehende Wissensbasis wird parallel zur Diagnose zur Festlegung des regelnden Eingriffs herangezogen.
- 3. Der regelnde Eingriff in die technische Anlage wird solange vorgenommen, bis die Regelabweichung in einem vorgegebenen Toleranzband liegt.

10

5

Durch die gleichzeitige Verwendung der Wissensbasis des Expertensystems für Diagnose und regelnden Eingriff in die technische Anlage wird das vorhandene Expertenwissen konsequent ausgenutzt und zweigleisige Überlegungen, die im Falle einer getrennten Realisierung von Diagnose und Erzeugung eines regelnden Eingriffs notwendig wären, werden weitgehend überflüssig und die dadurch möglicherweise entstehenden Fehlerquellen ausgeschaltet. Darüber hinaus ist durch die einheitliche Lösung von Diagnose und regelndem Eingriff der Zusammenhang zwischen beiden sehr übersichtlich und gut darstellbar, beispielsweise auf dem Kontrollbildschirm des Operators einer technischen Anlage. Eine Erweiterung der Diagnosemöglichkeiten kann darüber hinaus auch gleichzeitig zu einer Verbesserung des regelnden Eingriffs genutzt werden.

25

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung erstellt das Expertensystem die Diagnose mittels Messwerten aus der technischen Anlage und der regelnde Eingriff wird mindestens aus einem der Messwerte und/oder einer aus den Messwerten abgeleiteten Größe festgelegt. Somit kann zur Erstellung der Diagnose und zur Festlegung des regelnden Eingriffs auf die selbe Datenbasis der Messwerte zurückgegriffen werden.

Vorteilhaft wird als aus den Messwerten abgeleitete Größen 35 die Regelabweichung und/oder deren Änderung gebildet. Auch hier kann eine Datenbasis der Messwerte sowohl für die ErWO 01/59535

5

20

25

4

stellung der Diagnose als auch für die Festlegung des regelnden Eingriffs herangezogen werden.

Vorteilhaft legt die Wissensbasis den regelnden Eingriff vollständig fest. Dies bedeutet, dass für beide Aufgaben - Diagnose und regelnder Eingriff zur Beseitigung der Störung - nur eine einzige Wissensbasis zur Lösung herangezogen werden muss.

Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung besteht darin, dass die Wissensbasis des Expertensystems nach Methoden der Fuzzy Logic formuliert ist. Expertensysteme, bei denen eine Modellierung des Wissens nach derartigen Methoden möglich ist, sind handelsüblich (z.B. DIWA oder DIGEST der Firma Siemens AG). Die Verwendung eines derartigen Expertensystems gestattet die Konzentration auf die wichtige Aufgabe der Be-

reitstellung einer technologischen Wissensbasis und befreit von Überlegungen im Hinblick auf die Formalismen bei der Formulierung der Wissensbasis

mulierung der Wissensbasis.

Vorteilhaft enthalt die bei der Formulierung der Wissensbasis verwendete Fuzzy Logic spezifische, linguistische IF...THEN-Regeln. Das Vorgehen bei der Formulierung derartiger Regeln ist bekannt. Das Wissen für sowohl Diagnose, als auch regelnden Eingriff, kann so einheitlich erfasst und verarbeitet werden.

Vorteilhaft werden die Regelabweichung und/oder daraus abgeleitete Größen fuzzyfiziert. Darunter versteht man die Umsetzung physikalisch relevanter Eingabewerte in sogenannte Zugehörigkeitswerte. Die Zugehörigkeitswerte wiederum bestimmen
den Grad der Regelaktivierung. Einzelheiten und Grundlagen
zur Fuzzy Logic können z. B. Hans-Heinrich Bothe: "NeuroFuzzy-Methoden", Springer, Berlin u.a., 1998 entnommen werden. Als weitere Literaturquelle bietet sich auch beispielsweise Dimiter Driankov u.a.:, "An Introduction to Fuzzy
Control", Springer, Berlin, Heidelberg, 1993 an. Die Fuzzyfi-

zierung der genannten Größen hat den Vorteil, dass die so aufbereiteten Größen dann in einem Fuzzy-Regler zur Ermittlung des regelnden Eingriffs verarbeitet werden können. Auf diese Weise können beiden Aufgabenstellungen - Diagnose und 5 Ermittlung eines regelnden Eingriffs - mit einheitlichen Mitteln gelöst werden, wobei so auch die zur Ermittlung des regelnden Eingriffs nötigen Größen in einer bevorzugten Form

10 Drei Ausführungsbeispiele der Erfindung werden anhand der beigefügten Zeichnungen erläutert. Es zeigt:

vorliegen.

25

- FIG 1 eine schematische Darstellung der wichtigsten Komponenten eines Expertensystems verbunden mit einer techni-15 schen Anlage zur gleichzeitigen Erstellung von Diagnosen des Betriebszustandes der technischen Anlage und Bestimmung eines regelnden Eingriffs in die technische Anlage, 医多次结合 海水 化二氯
- 20 Diagnosesystem, und
- FIG 3 einen Wasser-Dampf-Kreislauf einer technischen Anlage, The Robert Wasser-Dampf-Kreislauf einer technischen Anlage, wobei nach einer Diagnose eines störenden Sauerstoffeintritts durch das Expertensystem eine automatische Zudosierung von Hydrazin zur Unterbindung der drohenden Korrosion wichtiger Komponenten des Wasser-Dampf-Kreislaufs erfolgt.

FIG 1 zeigt ein Expertensystem 1, das mit einer technischen Anlage 2 verbunden ist. Das Expertensystem nimmt dabei die Aufgaben Diagnose des Betriebszustandes und Bestimmung eines regelnden Eingriffs zur automatischen Behebung einer Störung wahr. Die technische Anlage besteht dabei aus einer oder mehreren Regelstrecken RS, einem oder mehreren Messgliedern MG und einem oder mehreren Stellgliedern SG. Mit 3 ist angedeu-35 tet, dass auf die Regelstrecken RS nicht nur die von den Stellgliedern SG vorgegebenen Stellgrößen, sondern auch Störgrößen einwirken können, die gegebenenfalls nicht einmal

6

messtechnisch erfasst sind. Die Messglieder MG liefern Messwerte 6 an das Expertensystem 1, die dort in einer Datenbasis MW gespeichert werden. Die Messwerte werden nach bekannten Methoden in einer Verarbeitungsstufe FZ fuzzyfiziert. Eine Wissensbasis WB enthält Symptome S und Regeln R, die aufgrund von technologischem Expertenwissen nach bekannten Methoden der Fuzzy Logic formuliert werden. Aufgrund der aktuell vorliegenden, fuzzyfizierten Messwerte und der Symptome S und Regeln R der Wissensbasis WB wird in einer Diagnoselogik D eine Diagnose 9 über den aktuellen Betriebszustand der tech-10 nischen Anlage erstellt und als Diagnosetext in einer Anzeigeeinheit, z.B. einem Diagnosefeld DT eines Bildschirm-Bildes, angezeigt. Die Datenbasis MW versorgt parallel zur Diagnoseeinheit D auch eine Vorverarbeitungsstufe VV eines Fuzzy-Reglers mit Messwerten 8, die vom Fuzzy-Regler FR zu dem regelnden Eingriff in die technische Anlage verarbeitet werden In der Vorverarbeitungsstufe VV werden die für die Regelung verwendeten Größen Regelabweichung e und Änderung de der Regelabweichung e gebildet, wobei auch der Sollwert w einer zu regelnden Größe verwendet wird. Die Größen Regelabwei-Chung etund. Anderung de der Regelabweichung e werden anschließend nach bekannten Methoden in einer weiteren Verarbeitungsstufe FZZ fuzzyfiziert und als fuzzyfizierte Größen e' bzw. de' dem Regler FR zugeführt. Dieser Regler FR ist als Fuzzy-Regler ausgeführt, der auf die gleiche Wissensbasis WB 25 zugreift, die auch zur Erstellung der Diagnose 9 verwendet wird. Der Fuzzy-Regler FR liefert eine fuzzyfizierte Stellgröße u', die in einer weiteren Verarbeitungsstufe DFZ durch anschließende Defuzzyfizierung in einen scharfen Ausgangswert u umgewandelt wird. Dieser scharfe Ausgangswert u wird zur 30 Ansteuerung mindestens eines der Stellglieder SG der technischen Anlage verwendet. Der regelnde Eingriff in die technische Anlage erfolgt so lange, bis ein gewünschter Normalzustand erreicht ist.

35

FIG 2 zeigt den Normalfall, dass die technische Anlage 2 eine Mehrzahl an Mess- und Stellgliedern MG bzw. SG besitzt. Ver-

7

bunden mit dieser technischen Anlage 2 ist das Expertensystem 1, das den Betriebszustand der technischen Anlage diagnostiziert und im Falle einer Störung einen oder mehrere regelnde Eingriffe u in die technische Anlage 2 vornimmt. Der Betriebszustand der technischen Anlage wird mittels Messwerten 6, die von den Messgliedern MG der technischen Anlage 2 geliefert werden, an das Expertensystem 1 übermittelt.

Das Expertensystem 1 besteht aus den Hauptkomponenten Diagno-10 seeinheit D, Wissensbasis WB und einem oder mehreren Fuzzy-Reglern FR1 bis FRn. Das Expertensystem 1 erstellt aufgrund der in der Wissensbasis enthaltenen Symptome S und Regeln R eine Diagnose des Betriebszustandes der technischen Anlage 2. Wird eine Störung identifiziert, so werden automatisch ein 15 oder mehrere regelnde Eingriffe u durch mindestens einen der Fuzzy-Regler FR1 bis FRn in die technische Anlage 2 ausgelöst. Der oder die Fuzzy-Regler greifen zur Bildung einer oder mehrerer Stellgrößen u auf die gleiche Wissensbasis WB zurück, die auch zur Erstellung der Diagnosen verwendet wird. Die von dem oder den Fuzzy-Reglern erzeugten Stellgrößen u 🗼 wirken auf das oder die Stellglieder SG der technischen Anlage 2 ein, so dass ein Normalzustand wieder hergestellt wird. Die gesamte technische Anlage 2 wird also durch das Expertensystem 1 überwacht, Diagnosen über den Betriebszustand werden 25 erstellt und im Falle einer identifizierten Störung werden automatisch ein oder mehrere regelnde Eingriffe u in die technische Anlage 2 durch den oder die Fuzzy-Regler ausgeführt, bis ein gewünschter Normalzustand wieder hergestellt ist. Auf diese Weise werden durch Fehler in der technischen Anlage 2 ausgelöste Störungen automatisch ausgeregelt. 30

FIG 3 zeigt einen Wasser-Dampf-Kreislauf 22 einer technischen Anlage, wobei nach einer Diagnose eines störenden Sauerstoff-eintritts durch das Expertensystem eine automatische Dosier-einrichtung 23 betätigt wird, die Hydrazin zur Unterbindung einer drohenden Korrosion wichtiger Komponenten in den Wasser-Dampf-Kreislauf 22 einspeist. Der Wasser-Dampf-Kreislauf

35

8

22 besteht aus den Hauptkomponenten Dampferzeuger 24, Turbine 25 , Kondensator 26, einer oder mehrerer Pumpen 27, Speisewasserbehälter 28, Messgliedern 10 bis 16 und einem Dosierventil 17 als Stellglied der Dosiereinrichtung 23. Ein möglicher Sauerstoffeintritt infolge einer Leckage in den Wasser-Dampf-Kreislauf 22 stellt einen Störfall dar, der das Problem der Korrosion wichtiger Anlagenteile des Wasser-Dampf-Kreislaufs 22 hervorruft. Die Folgen eines derartigen Sauerstoffeintritts können durch dosierte Zugabe von Hydrazin - chemische Formel N_2H_4 - beseitigt werden, das sich mit dem im Was-10 ser-Dampf-Kreislauf 22 infolge der Leckage vorhandenen Sauerstoff verbindet und diesen dadurch davon abhält, eine chemische Korrosions-Reaktion in Gang zu setzen. Bei der Dosierung von Hydrazin sollte darauf geachtet werden, nicht mehr Hydrazin als nötig zu dosieren, da ein Überschuss an Hydrazin ein 15 weiteres Problem aufwirft, nämlich die Aufnahme von Eisen als Schwebestoff und die damit verbundene drohende Ablagerung von Eisenschwebeteilchen, besonders im Dampferzeuger 24. Ein Kompromiss zwischen sicherer Neutralisierung der korrodierenden 9... Wirkung von Sauerstoff durch reichliche Hydrazinzugabe und 20 möglichst guter Verhinderung der Einlagerung von Eisenschwe-A 🖟 🧸 🧸 beteilchen ist daher anzustreben.

Die Messglieder 10 bis 16, die sich verteilt im Wasser-Dampf-Kreislauf 22 der technischen Anlage befinden, liefern Mess-25 werte über den Betriebszustand an das Expertensystem. Zur Diagnose eines störenden Sauerstoffeintritts in den Wasser-Dampf-Kreislauf 22 der technischen Anlage werden im Wesentlichen der am Messglied 12 abgreifbare Messwert 6a der Sauerstoffkonzentration im Speisewasser vor dem Dampferzeuger 24, 30 der an gleicher Stelle am Messglied 13 gewonnene Messwert 6b des Redoxpotentials, der ein Maß für die Konzentration des sich im Wasser-Dampf-Kreislauf 22 befindlichen Hydrazins ist, und der am Messglied 14 verfügbare Messwert 6c der Sauerstoffkonzentration nach dem Kondensator 26 verwendet. 35 Die anderen Messglieder dienen im Wesentlichen zur Kationen-Leitfähigkeitsmessung; die dort gewonnenen Messwerte sind zu10

15.

25

30

35

9 sätzliche Kriterien, die einen Sauerstoffeintritt in den Wasser-Dampf-Kreislauf 22 bestätigen, und grenzen den Ort eines Sauerstoffeintritts ein. Im Normalbetrieb sorgt eine relativ hohe Konzentration des Hydrazins für einen niedrigen Sauerstoffgehalt und hält als Puffer den Sauerstoffgehalt auch im Falle eines Lufteintritts niedrig. Dieser Hydrazinvorrat ("Hydrazin-Puffer") hat eine Größe, die nach den Betriebserfahrungen der technischen Anlage festgelegt wird. Diesen Hydrazin-Puffer, der eine Sicherheit gegen Korrosion wichtiger Wasser-Dampf-Kreislauf-Komponenten darstellt, gilt es, auch im Falle einer Störung aufrechtzuerhalten, um Korrosion möglichst sicher zu vermeiden. Das Expertensystem erhält die vorher genannten Messwerte. Werden in den Messgliedern 12 und 14 Sauerstoffkonzentrationen 6a bzw. 6c gemessen, die über den Werten des Normalbetriebs liegen, und sinkt der Messwert 6b des Redoxpotentials am Messglied 13, so sind dies Indizien für den Störfall eines Sauerstoffeintritts in den Wasser-Dampf-Kreislauf 22. Das Expertensystem erstellt aus diesen Messwerten - unter Zuhilfe- 🖟 🖟 🖟 🤾 🚉 nahme von zusätzlichen Messwerten der Kationenleitfähigkeit

im Wasser-Dampf-Kreislauf 22 an den Messgliedern 10, 11, 15 und 16 - eine Stördiagnose, wobei es zur Erstellung der Diagnose Gebrauch macht von den in der Wissensbasis 29 enthaltenen Symptome und Regeln. Die Messwerte 6a, 6b und 6c der Sauerstoffkonzentrationen und des Redoxpotentials werden parallel auch an drei Fuzzy-Regler 18a, 18b und 18c übergeben, die nach Identifikation eines störenden Sauerstoffeintritts durch das Expertensystem automatisch regelnde Eingriffe 21a, 21b, und 21c auf das Stellglied 17 der Dosiereinrichtung 23 be-

rechnen. Alle drei Fuzzy-Regler - die auch mit den geforderten Sollwerten 32a, 32b und 32c versorgt werden - machen dabei zur Erzeugung des jeweiligen regelnden Eingriffs Gebrauch von den in der Wissensbasis 29 vorhandenen Symptomen und Regeln, die auch zur Erstellung der Stördiagnose verwendet werden.

Der erste Fuzzy-Regler 18c verarbeitet den Messwert 6c der Sauerstoffkonzentration im Wasser-Dampf-Kreislauf nach dem Kondensator 26 und berechnet nach Identifikation einer Störung einen regelnden Eingriff 21c auf das Stellglied 17 für die Hydrazindosiereinrichtung 23. Eine Betrachtung der durch diesen ersten Fuzzy-Regler 18c zu regelnden Regelstrecke ergibt, dass es zur Bildung des regelnden Eingriffs 21c ausreicht, in der Vorverarbeitungsstufe 34c dieses ersten Reglers die Regelabweichung 35c zu bilden, in der Verarbeitungsstufe 36c zu fuzzyfizieren und im Regler weiter zu verarbeiten. Der Regler berechnet eine fuzzyfizierte Stellgröße 41c, die anschließend in der Verarbeitungsstufe 37c defuzzyfiziert, d.h. in einen scharfen Wert für den regelnden Eingriff 21c umgewandelt wird.

15

10

Der zweite Fuzzy-Regler 18a verarbeitet den Messwert 6a der Sauerstoffkonzentration im Speisewasser vor dem Dampferzeuger. Aufgrund der etwas komplizierteren Struktur der durch diesen zweiten Fuzzy-Regler 18a zu regelnden Regelstrecke werden in der zugehörigen Vorverarbeitungsstufe 34a die Regelabweichung 35a und ihre Anderung 38a berechnet und anschließend in der Verarbeitungsstufe 36a fuzzyfiziert. Die Änderung 38a der Regelabweichung 35a setzt sich dabei zusammen aus einem differenzierten und einem integrierten Anteil, 25 die Auskunft über das Verhalten der Regelabweichung 35a in der Vergangenheit geben. Der zweite Fuzzy-Regler 18a berechnet aus den fuzzyfizierten Größen Regelabweichung und Änderung der Regelabweichung 39a bzw. 40a einen regelnden Eingriff 21a auf das Stellglied 17 der Hydrazindosiereinrichtung 23. Dabei berechnet der zweite Fuzzy-Regler 18a zunächst eine 30 fuzzyfizierte Stellgröße 41a, die dann in einer Verarbeitungsstufe 37a in einen scharfen Wert für den regelnden Eingriff 21a umgewandelt wird. Zur Bestimmung des regelnden Eingriffs 21a macht der zweite Fuzzy-Regler Gebrauch von den in der Wissensbasis 29 zur Verfügung stehenden Symptome und Re-35 geln, die auch zur Erstellung der Stördiagnose verwendet werden.

11

Der dritte Fuzzy-Regler 18b erhält den Messwert 6b des Redoxpotentials im Speisewasser vor dem Dampferzeuger 24. Die Messung dieses Messwertes 6b stellt eine Redundanz zur Messung der Sauerstoffkonzentration am Messglied 12 an gleicher Stelle unter Verwendung eines andersartigen Messwertes, der ebenfalls ein Indiz für einen störenden Sauerstoffeintritt liefert, dar. In der zu diesem dritten Fuzzy-Regler 18b zugehörigen Vorverarbeitungsstufe 34b werden wie auch bei dem zweiten Fuzzy-Regler 18a die Regelabweichung 35b und deren Änderung 38b gebildet und anschließend in der Verarbeitungsstufe 36b fuzzyfiziert. Unter Zuhilfenahme der in der Wissensbasis 29 vorhandenen Symptome und Regeln - die auch für die Erstellung der Stördiagnose verwendet werden - berechnet der dritte Fuzzy-Regler 18b einen regelnden Eingriff 21b auf das Stellglied 17 der Hydrazindosiereinrichtung 23. Dabei berechnet der dritte Fuzzy-Regler 18b zunächst eine fuzzyfizierte Stellgröße 41b, die dann in einer Verarbeitungsstufe 37b in , einen scharfen Wert für den regelnden Eingriff 21b umgewandelt wird.

20

25

30

35

10

15

Die von den drei Fuzzy-Reglern 18a, 18b und 18c errechneten fuzzyfizierten Stellgrößen 41a, 41b und 41c werden anschließend in den Verarbeitungsstufen 37a, 37b und 37c defuzzyfiziert und als scharfe Stellgrößen 21a, 21b und 21c einem den drei Fuzzy-Reglern nachgeordneten Glied 33 zur Maximalwertbildung aufgeschaltet. Der größte an diesem Glied 33 anstehende Wert aus den Werten der regelnden Eingriffe wird durchgeschaltet und wirkt auf das Stellglied 17 der Hydrazindosiereinrichtung 23 ein. Zur Steigerung der Sicherheit in Bezug auf Korrosionsfestigkeit kann zuvor noch ein Hydrazinüberschussanteil 30 additiv hinzugegeben werden. Es entsteht dann durch die Auswahl des Maximalwertes aus den drei berechneten regelnden Eingriffen und der Zugabe eines zusätzlichen Hydrazinüberschussanteils 30 genügend Sicherheit gegen Korrosion wichtiger Komponenten des Wasser-Dampf-Kreislaufs 22 einer technischen Anlage zur Verfügung, ohne bereits im Normalbetrieb einen unnötig großen HydrazinPuffer im Wasser-Dampf-

12

Kreislauf 22 vorhalten zu müssen. Die Hydrazindosierung erfolgt solange, bis die Größe des Hydrazin-Puffers im Wasser-Dampf-Kreislauf einen vorgegebenen Wert erreicht bzw. von diesem eine noch zu tolerierende Abweichung aufweist.

5

Unter Regelung wird in diesem Zusammenhang ein Eingriff in eine technische Anlage verstanden, der dafür sorgt, dass eine überwachte Größe in einem vorgegebenen Toleranzband bleibt.

5

10

20

Patentansprüche

- Verfahren zum Betrieb einer technischen Anlage mit einem Expertensystem (1) zur Diagnose (9) des Betriebszustandes der technischen Anlage (2) g e k e n n z e i c h n e t d u r c h folgende Schritte:
- a) Im Expertensystem (1) wird eine Störung identifiziert, die automatisch einen regelnden Eingriff in die technische Anlage auslöst;
- b) mindestens eine im Expertensystem zur Verfügung stehende Wissensbasis (WB) wird - parallel zur Diagnose (9) - zur Festlegung des regelnden Eingriffs (u) herangezogen; und
- c) der regelnde Eingriff (u) in die technische Anlage wird solange vorgenommen, bis die Regelabweichung (e) in einem vorgegebenen Toleranzband liegt.


- 2. Verfahren nach Anspruch 1,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das Expertensystem (1) die Diagnose (9) mittels Messwerten (6)
 erstellt und der regelnde Eingriff (u) mindestens aus einem der Messwerte (6) und/oder einer aus den Messwerten
 (6) abgeleiteten Größe festgelegt wird.
- 25 3. Verfahren nach Anspruch 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass als aus den Messwerten (6) abgeleitete Größen die Regelabweichung (e) und/oder deren Änderung (de) gebildet werden.
- 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass mittels der Wissensbasis (WB) der regelnde Eingriff (u) vollständig festgelegt wird.
- 35 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,

14

dadurch gekennzeichnet, dass die Wissensbasis (WB) des Expertensystems (1) nach Methoden der Fuzzy Logic formuliert ist.

- 6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Fuzzy Logic spezifische, linguistische IF...THEN-Regeln enthält.
- 7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Regelabweichung (e) und/oder daraus abgeleitete Größen fuzzyfiziert werden.

医脓肿乳乳蛋白 医毛牙 克克尔 感染,有多,病气炎 医阿尔克氏病 经股份的 医克克氏性 医神经神经病 经收益

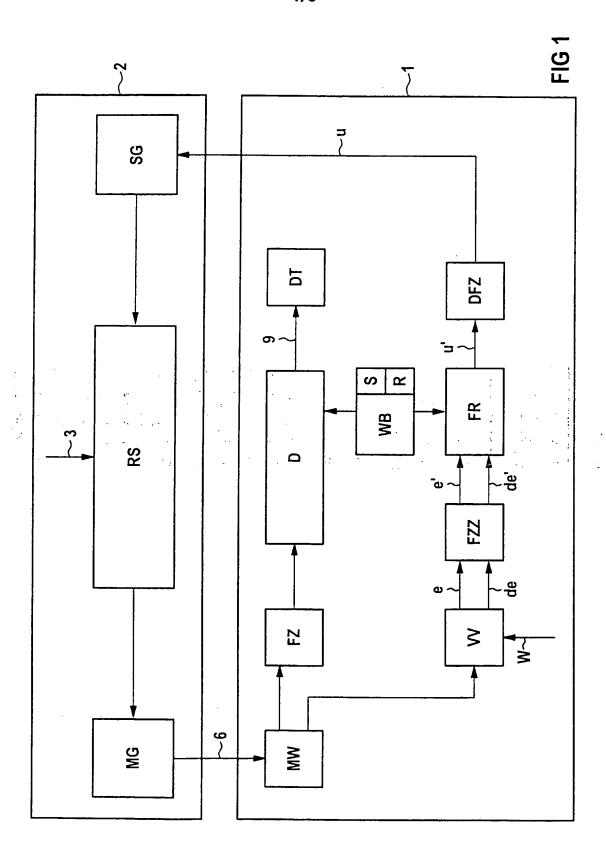

.


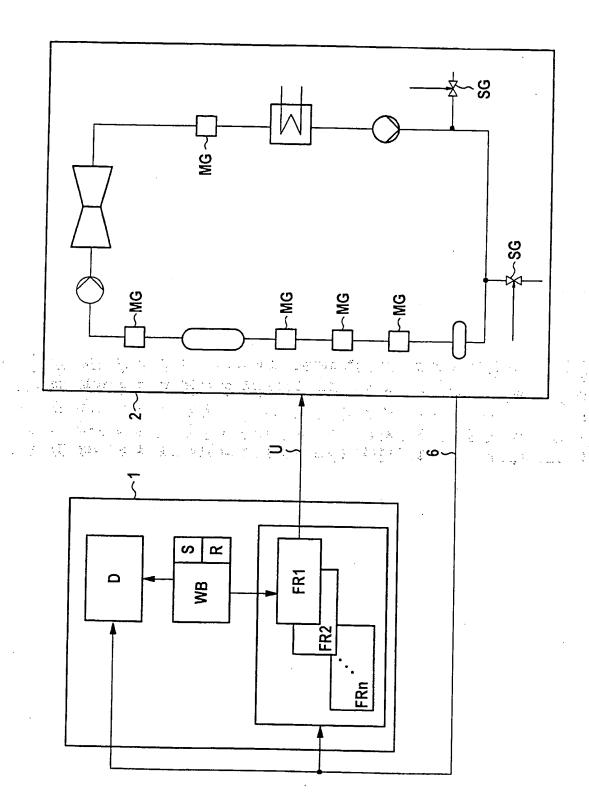


FIG 2

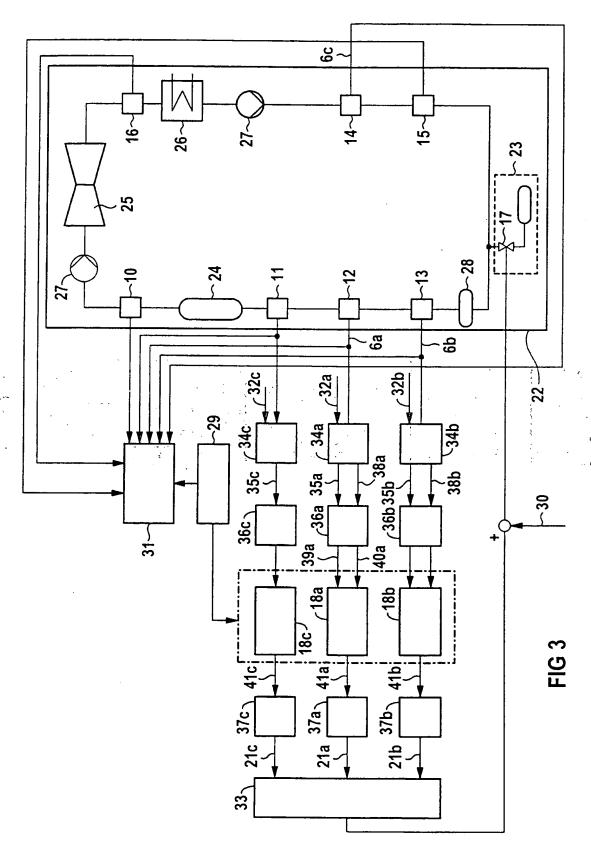

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internati Application No

			TOTAL O	1/00418	
ÎPC 7	SIFICATION OF SUBJECT MATTER G05B23/02 G05B13/02				
	to International Patent Classification (IPC) or to both national	classification and IPC			
	SSEARCHED				
11.6 /		. ,			
	ation searched other than minimum documentation to the exte				
EPO-Ir	data base consulled during the international search (name of name)	data base and, where practical s	earch terms use	d)	
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, o	f the relevant passages		Relevant to c	aim No.
X	K.IWAHORI ET AL: "EFFECT OF ON INFLUENT VARIATIONS IN A P ACTIVATED SLUDGE PROCESS " COMPUTER APPLICATIONS IN BIOT	'ILOT-SCALE		1	
Y	1998, 31 May 1998 (1998-05-31), pa XP001006356 UK figure 1	ges 509-514,		. 2-7	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Y	DE 42 04 047 A (BOSCH GMBH RO 19 August 1993 (1993-08-19) figures 2,3	BERT)	Spirits of the spirit	2-7	, i
Α .	EP 0 694 825 A (MITSUBISHI EL 31 January 1996 (1996-01-31) figure 1		,	1	¥.
		-/			
	er documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family men	nbers are listed in	n annex.	
A" documen conside	egories of cited documents: If defining the general state of the art which is not red to be of particular relevance ocument but published on or after the international	*T* later document publishe of priority date and no cited to understand the invention			
document which is citation	te I which may throw doubts on priority claim(s) or crited to establish the publication date of another or other special reason (as specified)	"X" document of particular r cannot be considered involve an inventive si "Y" document to particular r	ep when the doc	De considered to ument is taken alone	
document later tha	t published prior to the international filing date but n the priority date claimed	cannol be considered document is combined ments, such combinati in the art. '&' document member of the	to involve an inve with one or more on being obvious	entive step when the e other such docu- s to a person skilled	
	tual completion of the international search	Date of mailing of the in			
	June 2001	19/06/2001	<u> </u>		
re and ma	aurig accress of the 15A European Palent Office. P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Kelperis,	K		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/DE 01/00418

C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	01/00418
Category *	Citation of document, with indication where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
4	US 5 295 061 A (KAJITANI YUJI ET AL) 15 March 1994 (1994-03-15) figure 1	
	EP 0 690 557 A (CONS RIC MICROELETTRONICA;SGS THOMSON MICROELECTRONICS (IT)) 3 January 1996 (1996-01-03)	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

n ation on patent family members

Internatic 'Application No
PCT/DL 01/00418

David Control of the			101700 01700418			
Patent document cited in search repo	rt	Publication date		Patent family member(s)	Publication date	
DE 4204047	A	19-08-1993	GB JP	2264369 A,B 6028037 A	25-08-1993 04-02-1994	
EP 0694825	A	31-01-1996	JP JP US	2829241 B 8044423 A 5818713 A	25-11-1998 16-02-1996 06-10-1998	
US 5295061	Α	15-03-1994	JP JP JP JP JP JP JP	2532967 B 4004401 A 2532976 B 4068403 A 2919572 B 4076702 A 2828768 B 4153704 A 4188201 A	11-09-1996 08-01-1992 11-09-1996 04-03-1992 12-07-1999 11-03-1992 25-11-1998 27-05-1992 06-07-1992	
EP 0690557	A	03-01-1996	DE DE JP JP US	69400710 D 69400710 T 3131919 B 8066089 A 5663626 A	14-11-1996 15-05-1997 05-02-2001 08-03-1996 02-09-1997	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internati les Aktenzeichen PCT/DE 01/00418

A. KLASS IPK 7	IFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G05B23/02 G05B13/02		T-11-1
Nach der in	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kl	assitikation und der IDK	
	RCHIERTE GEBIETE	assuments and del IFK	
Recherchie IPK 7	rier Mindestprütstoff (Klassifikalionssystem und Klassifikalionssymt $605B$	oole)	
	nte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehorende Veroffentlichungen, s		
Während de	er internationalen Reicherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suc	hbegriffe)
EPO-In	ternal		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie ^e	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweil erforderlich unter Angat	De der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
χ .	K.IWAHORI ET AL: "EFFECT OF FUZ ON INFLUENT VARIATIONS IN A PILO ACTIVATED SLUDGE PROCESS " COMPUTER APPLICATIONS IN BIOTECHI 1998.	T-SCALE	1
	31. Mai 1998 (1998-05-31), Seite 509-514, XP001006356 UK	en 💮	
Y	Abbildung 1		2-7
Y .	DE 42 04 047 A (BOSCH GMBH ROBER 19. August 1993 (1993-08-19) Abbildungen 2,3	r),	.2-7
Α .	EP 0 694 825 A (MITSUBISHI ELECTI 31. Januar 1996 (1996-01-31) Abbildung 1	RIC CORP)	1
		-/	
	ere Veröftentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentlamilie	
* Besondere	Kategorien von angegebenen Veröftentlichungen Hilichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, cht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Spätere Veröffentlichung, die nach dem into oder dem Pnoritätsdatum veröffentlicht wo Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zu	rden istund mitder I
"E" älteres (Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veröffentlicht worden ist	Enindung zugrundeliegenden Prinzips ode Theorie angegeben ist	r der ihr zugrundellegenden
	tllichung, die geeignet ist, einen Prloritätsanspruch zweifelhaft er- en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer n im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie eint)		g nicht als neu oder auf et werden g: die beanspruchte Erfindung
P Veröften dem be	ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht titichung, die vor dem internationaten Anmeidedatum, aber nach anspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	werden, wenn die Veröffentlichung mit ein Veröffentlichungen dieser Kategorie in Ver diese Verbindung für einen Fachmann nah *&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Pa	bindung gebracht wird und eliegend ist
	Abschlusses der internationalen Recherche 2. Juni 2001	Absendedatum des internationalen Reche	rchenberichts
	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde		
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Kelperis, K	

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internation 'es Aktenzeichen
PCT/DL 01/00418

C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	PCT/DE 0:	1/00418
Kategone*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommen	den Teile	Betr. Anspruch Nr.
A .	US 5 295 061 A (KAJITANI YUJI ET AL) 15. März 1994 (1994-03-15) Abbildung 1 EP 0 690 557 A (CONS RIC MICROELETTRONICA;SGS THOMSON MICROELECTRONICS (IT)) 3. Januar 1996 (1996-01-03)		
		1948 J	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
# PCT/ISA/2	10 (Fortsetzung von Slatt 2) (Juli 1992)		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichunger. ... zur selben Patentfamilie gehören

Internation in a Aktenzeichen PCT/DE 01/00418

Im Recherchenberich angeführtes Patentdokui		Datum der Veröffentlichung		itglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 4204047	Α	19-08-1993	GB JP	2264369 A,B 6028037 A	25-08-1993 04-02-1994
EP 0694825	A .	31-01-1996	JP JP US	2829241 B 8044423 A 5818713 A	25-11-1998 16-02-1996 06-10-1998
US 5295061	А	15-03-1994	JP JP JP JP JP JP	2532967 B 4004401 A 2532976 B 4068403 A 2919572 B 4076702 A 2828768 B 4153704 A 4188201 A	11-09-1996 08-01-1992 11-09-1996 04-03-1992 12-07-1999 11-03-1992 25-11-1998 27-05-1992 06-07-1992
EP 0690557	A	03-01-1996	DE DE JP JP US	69400710 D 69400710 T 3131919 B 8066089 A 5663626 A	14-11-1996 15-05-1997 05-02-2001 08-03-1996 02-09-1997

THIS PAGE BLANK (USPTO)